


周辺地下水調査範囲（鎌倉市上町屋 325 番地周辺）

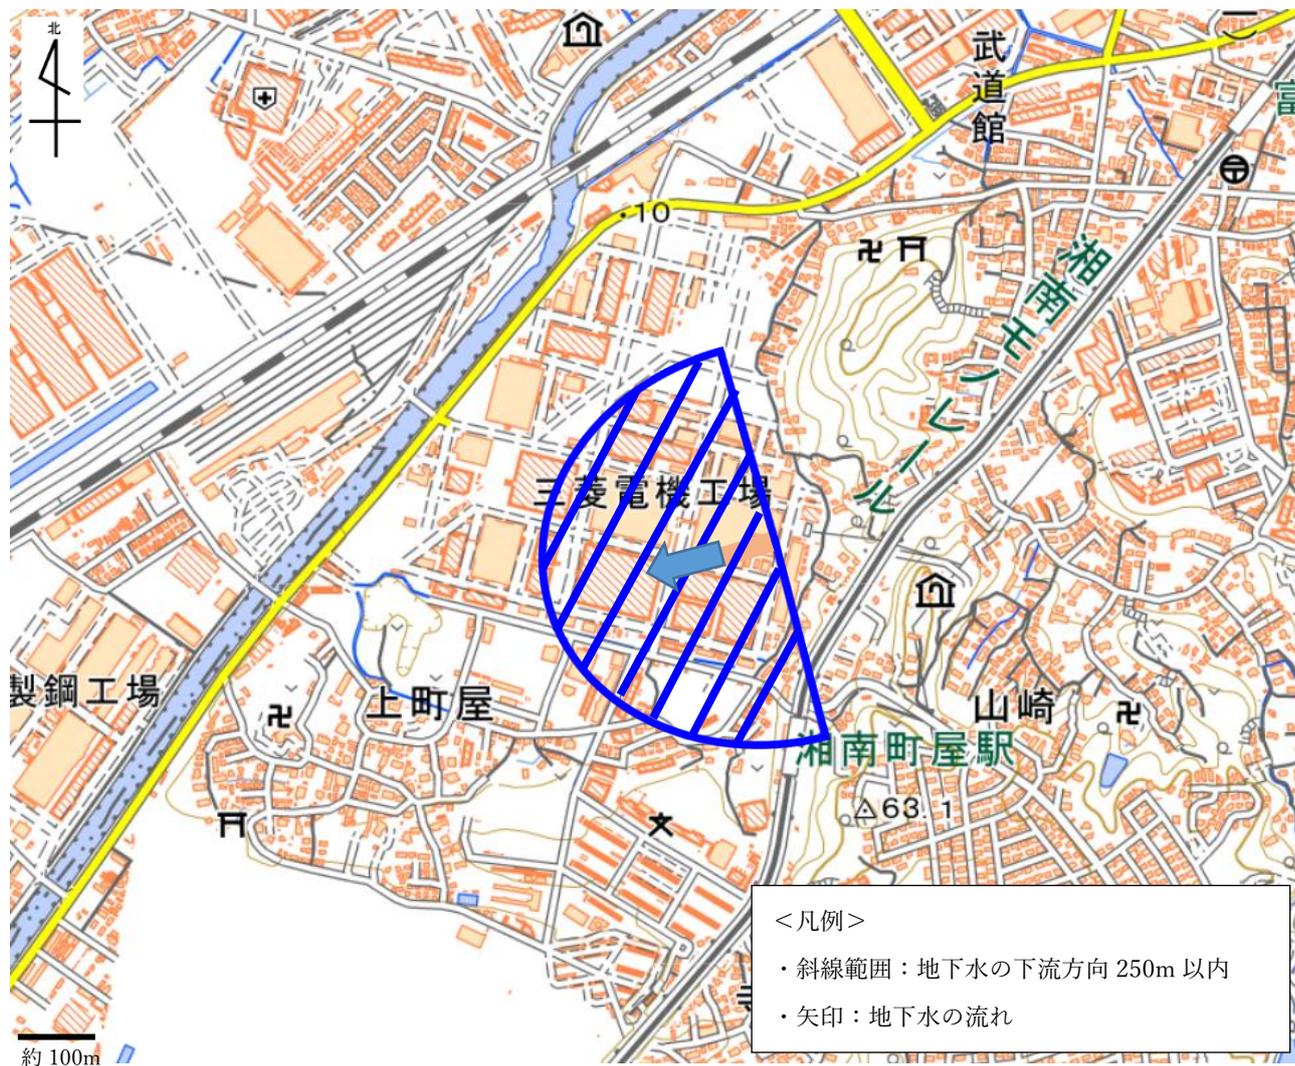

出典元：国土地理院

3月21日記者発表の概要

事業者が地下水調査を実施したところ、ふっ素の環境基準超過（濃度 1.6mg/L）が判明したため、県は早急に当該土地周辺の井戸の有無を確認する（井戸がある場合には地下水を調査し、周辺への影響を確認する）こととしました。