


発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第1区画(No.C20ガス抜き管)


項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和6年度 第3四半期 11月6日	令和6年度 第4四半期 2月5日	令和7年度 第1四半期 5月14日	令和7年度 第2四半期 8月26日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石炭膜流量計による
ガス温度	℃	22.5	7.1	20.0	28.4	熱電対温度計による
気温	℃	16.3	3.0	23.2	31.5	アスマン通風乾湿計による
埋立地 内部温度	℃	22.5 (-1.0 m)	7.1 (-1.0 m)	20.0 (-1.0 m)	28.4 (-1.0 m)	熱電対温度計による
		22.6 (-2.0 m)	7.9 (-2.0 m)	20.0 (-2.0 m)	28.0 (-2.0 m)	
		22.9 (-3.0 m)	8.1 (-3.0 m)	19.8 (-3.0 m)	27.7 (-3.0 m)	
		22.9 (-4.0 m)	8.1 (-4.0 m)	19.6 (-4.0 m)	27.1 (-4.0 m)	
		23.1 (-5.0 m)	8.3 (-5.0 m)	19.6 (-5.0 m)	26.7 (-5.0 m)	
		23.3 (-6.0 m)	9.3 (-6.0 m)	19.6 (-6.0 m)	26.4 (-6.0 m)	
		23.5 (-7.0 m)	10.7 (-7.0 m)	19.6 (-7.0 m)	26.1 (-7.0 m)	
		23.5 (-8.0 m)	11.3 (-8.0 m)	19.6 (-8.0 m)	25.9 (-8.0 m)	
		23.5 (-9.0 m)	11.1 (-9.0 m)	19.6 (-9.0 m)	25.8 (-9.0 m)	
		23.6 (-10.0 m)	10.8 (-10.0 m)	19.6 (-10.0 m)	25.8 (-10.0 m)	
		23.7 (-11.0 m)	10.8 (-11.0 m)	19.4 (-11.0 m)	25.6 (-11.0 m)	
		23.7 (-12.0 m)	10.8 (-12.0 m)	19.4 (-12.0 m)	24.5 (-12.0 m)	
		23.9 (-13.0 m)	10.8 (-13.0 m)	19.4 (-13.0 m)	23.9 (-13.0 m)	
		24.1 (-14.0 m)	10.8 (-14.0 m)	19.4 (-14.0 m)	23.4 (-14.0 m)	
		24.2 (-15.0 m)	10.8 (-15.0 m)	19.4 (-15.0 m)	23.4 (-15.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1006	994	1011	1004	アネロイド式気圧計による
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
二酸化炭素	%	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
アンモニア	ppm	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	検知管法による
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ガスクロマトグラフ (FPD) 法による
酸素	%	19.9	20.8	20.3	20.7	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による

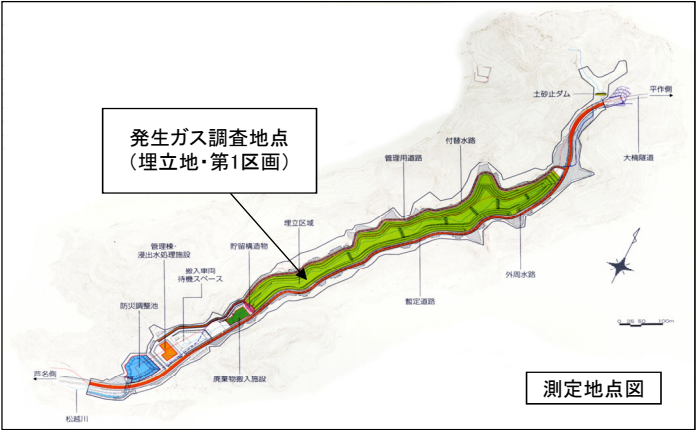

発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第2区画(No.C29ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和6年度 第3四半期	令和6年度 第4四半期	令和7年度 第1四半期	令和7年度 第2四半期	
		11月6日	2月5日	5月14日	8月26日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹼膜流量計による
ガス温度	℃	20.3	5.6	19.6	27.7	熱電対温度計による
気温	℃	17.2	3.4	23.4	32.0	アスマン通風乾湿計による
埋立地 内部温度		20.3 (-1.0 m)	5.6 (-1.0 m)	19.6 (-1.0 m)	27.7 (-1.0 m)	
		20.6 (-2.0 m)	7.9 (-2.0 m)	19.5 (-2.0 m)	27.6 (-2.0 m)	
		21.7 (-3.0 m)	8.2 (-3.0 m)	19.8 (-3.0 m)	27.6 (-3.0 m)	
		21.9 (-4.0 m)	8.3 (-4.0 m)	20.8 (-4.0 m)	27.5 (-4.0 m)	
		22.1 (-5.0 m)	8.8 (-5.0 m)	22.0 (-5.0 m)	27.5 (-5.0 m)	
		22.2 (-6.0 m)	9.2 (-6.0 m)	23.0 (-6.0 m)	27.5 (-6.0 m)	
		22.3 (-7.0 m)	10.6 (-7.0 m)	23.0 (-7.0 m)	27.7 (-7.0 m)	
		22.4 (-8.0 m)	10.7 (-8.0 m)	22.7 (-8.0 m)	27.7 (-8.0 m)	
		22.6 (-9.0 m)	10.7 (-9.0 m)	22.7 (-9.0 m)	27.7 (-9.0 m)	
		23.0 (-10.0 m)	10.7 (-10.0 m)	22.7 (-10.0 m)	27.1 (-10.0 m)	
		23.2 (-11.0 m)	10.7 (-11.0 m)	22.7 (-11.0 m)	26.7 (-11.0 m)	
	℃	23.3 (-12.0 m)	10.7 (-12.0 m)	22.7 (-12.0 m)	26.3 (-12.0 m)	熱電対温度計による
		23.4 (-13.0 m)	10.8 (-13.0 m)	22.7 (-13.0 m)	26.1 (-13.0 m)	
		23.5 (-14.0 m)	10.8 (-14.0 m)	22.7 (-14.0 m)	26.1 (-14.0 m)	
		23.8 (-15.0 m)	10.8 (-15.0 m)	22.7 (-15.0 m)	24.7 (-15.0 m)	
		23.9 (-16.0 m)	11.0 (-16.0 m)	22.7 (-16.0 m)	24.6 (-16.0 m)	
		23.9 (-17.0 m)	11.0 (-17.0 m)	22.7 (-17.0 m)	24.6 (-17.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1006	994	1011	1004	アネロイド式気圧計による
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
二酸化炭素	%	0.2	0.5	0.2	0.3	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
アンモニア	ppm	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	検知管法による
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ガスクロマトグラフ (FPD) 法による
酸素	%	20.4	19.8	19.8	20.0	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による

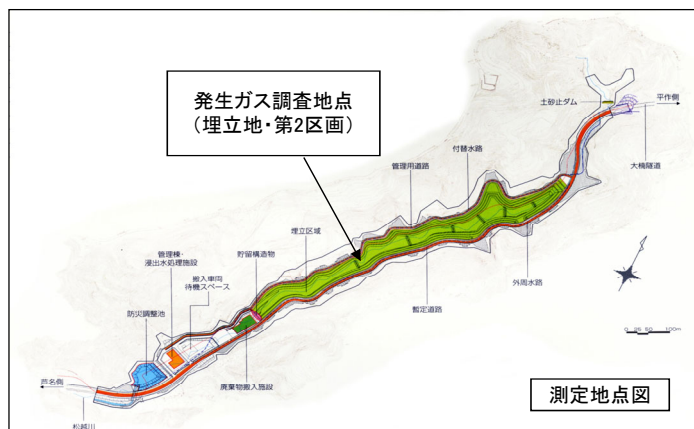

発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第3区画(No.C43ガス抜き管)


項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和6年度 第3四半期 11月6日	令和6年度 第4四半期 2月5日	令和7年度 第1四半期 5月14日	令和7年度 第2四半期 8月26日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石炭膜流量計による
ガス温度	℃	37.0	31.3	32.8	33.9	熱電対温度計による
気温	℃	18.0	7.4	24.6	34.4	アスマン通風乾湿計による
埋立地 内部温度	℃	37.2 (-1.0 m)	31.5 (-1.0 m)	32.8 (-1.0 m)	33.9 (-1.0 m)	熱電対温度計による
		39.3 (-2.0 m)	35.6 (-2.0 m)	37.9 (-2.0 m)	35.4 (-2.0 m)	
		40.2 (-3.0 m)	36.3 (-3.0 m)	38.0 (-3.0 m)	37.2 (-3.0 m)	
		40.9 (-4.0 m)	37.2 (-4.0 m)	39.3 (-4.0 m)	39.3 (-4.0 m)	
		41.2 (-5.0 m)	36.2 (-5.0 m)	39.4 (-5.0 m)	40.3 (-5.0 m)	
		41.2 (-6.0 m)	36.2 (-6.0 m)	40.3 (-6.0 m)	40.6 (-6.0 m)	
		41.2 (-7.0 m)	36.2 (-7.0 m)	40.6 (-7.0 m)	40.8 (-7.0 m)	
		42.0 (-8.0 m)	36.2 (-8.0 m)	40.9 (-8.0 m)	40.9 (-8.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1006	994	1011	1004	アネロイド式気圧計による
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
二酸化炭素	%	2.8	1.0	1.5	2.7	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
アンモニア	ppm	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	検知管法による
硫化水素	ppm	0.25	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ガスクロマトグラフ (FPD) 法による
酸素	%	16.6	19.2	17.3	15.2	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による



発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第4区画(No.C53ガス抜き管)


項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和6年度 第3四半期 11月6日	令和6年度 第4四半期 2月5日	令和7年度 第1四半期 5月14日	令和7年度 第2四半期 8月26日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石炭膜流量計による
ガス温度	℃	27.3	22.0	26.0	36.5	熱電対温度計による
気温	℃	18.0	5.6	23.5	34.3	アスマン通風乾湿計による
埋立地 内部温度	℃	27.4 (-1.0 m)	22.1 (-1.0 m)	26.0 (-1.0 m)	36.5 (-1.0 m)	熱電対温度計による
		28.0 (-2.0 m)	22.6 (-2.0 m)	26.9 (-2.0 m)	35.6 (-2.0 m)	
		33.0 (-3.0 m)	24.1 (-3.0 m)	26.9 (-3.0 m)	34.3 (-3.0 m)	
		34.1 (-4.0 m)	24.9 (-4.0 m)	26.9 (-4.0 m)	33.4 (-4.0 m)	
		34.2 (-5.0 m)	24.2 (-5.0 m)	26.9 (-5.0 m)	33.3 (-5.0 m)	
		33.2 (-6.0 m)	23.7 (-6.0 m)	26.7 (-6.0 m)	33.3 (-6.0 m)	
		33.4 (-7.0 m)	23.7 (-7.0 m)	26.7 (-7.0 m)	33.3 (-7.0 m)	
		33.4 (-8.0 m)	23.8 (-8.0 m)	26.6 (-8.0 m)	33.0 (-8.0 m)	
		33.4 (-9.0 m)	23.8 (-9.0 m)	26.6 (-9.0 m)	32.3 (-9.0 m)	
			23.8 (-10.0 m)	26.6 (-10.0 m)	32.1 (-10.0 m)	
			23.7 (-11.0 m)	26.6 (-11.0 m)	31.5 (-11.0 m)	
			23.7 (-12.0 m)	26.6 (-12.0 m)	31.0 (-12.0 m)	
			23.7 (-13.0 m)	26.7 (-13.0 m)	29.9 (-13.0 m)	
			23.7 (-14.0 m)	26.7 (-14.0 m)	29.9 (-14.0 m)	
			23.7 (-15.0 m)	26.6 (-15.0 m)	29.8 (-15.0 m)	
					29.8 (-16.0 m)	
					29.8 (-17.0 m)	
					29.8 (-18.0 m)	
					29.8 (-19.0 m)	
					29.9 (-20.0 m)	
					30.0 (-21.0 m)	
					30.1 (-22.0 m)	
					30.2 (-23.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1006	994	1011	1004	アネロイド式気圧計による
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
二酸化炭素	%	0.6	0.1	0.1未満	0.6	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
アンモニア	ppm	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	検知管法による
硫化水素	ppm	0.001未満	0.002	0.002	0.004	ガスクロマトグラフ (FPD) 法による
酸素	%	19.6	20.7	20.2	18.9	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による

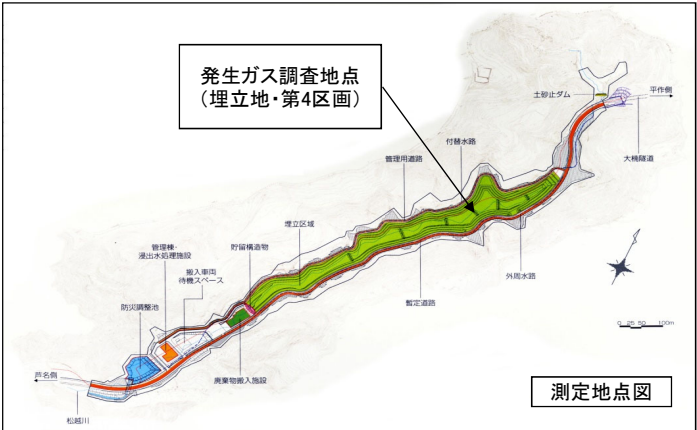

発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第5区画(No.C57ガス抜き管)


項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和6年度 第3四半期 11月6日	令和6年度 第4四半期 2月5日	令和7年度 第1四半期 5月14日	令和7年度 第2四半期 8月26日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石炭膜流量計による
ガス温度	℃	17.0	5.6	19.5	28.9	熱電対温度計による
気温	℃	18.0	5.6	23.8	33.3	アスマン通風乾湿計による
埋立地 内部温度	℃	17.0 (-1.0 m)	5.6 (-1.0 m)	19.5 (-1.0 m)	28.9 (-1.0 m)	熱電対温度計による
		16.0 (-2.0 m)	5.6 (-2.0 m)	19.0 (-2.0 m)	28.4 (-2.0 m)	
		15.5 (-3.0 m)	5.9 (-3.0 m)	18.9 (-3.0 m)	28.2 (-3.0 m)	
		15.4 (-4.0 m)	6.3 (-4.0 m)	18.9 (-4.0 m)	27.8 (-4.0 m)	
		16.0 (-5.0 m)	6.3 (-5.0 m)	18.8 (-5.0 m)	27.8 (-5.0 m)	
		16.1 (-6.0 m)	6.9 (-6.0 m)	18.8 (-6.0 m)	27.8 (-6.0 m)	
		16.2 (-7.0 m)	7.2 (-7.0 m)	18.7 (-7.0 m)	27.7 (-7.0 m)	
		16.3 (-8.0 m)	7.3 (-8.0 m)	18.6 (-8.0 m)	27.4 (-8.0 m)	
		16.4 (-9.0 m)	7.9 (-9.0 m)	18.6 (-9.0 m)	26.5 (-9.0 m)	
		16.4 (-10.0 m)	8.8 (-10.0 m)	18.5 (-10.0 m)	23.6 (-10.0 m)	
		9.0 (-11.0 m)	18.3 (-11.0 m)	18.3 (-11.0 m)	23.6 (-11.0 m)	
		9.2 (-12.0 m)	18.3 (-12.0 m)	18.3 (-12.0 m)	23.5 (-12.0 m)	
		9.3 (-13.0 m)	18.3 (-13.0 m)	18.3 (-13.0 m)	23.5 (-13.0 m)	
		9.3 (-14.0 m)	18.3 (-14.0 m)	18.3 (-14.0 m)	23.5 (-14.0 m)	
		9.3 (-15.0 m)	18.3 (-15.0 m)	18.3 (-15.0 m)	23.5 (-15.0 m)	
		9.3 (-16.0 m)	18.3 (-16.0 m)	18.3 (-16.0 m)	23.5 (-16.0 m)	
		9.3 (-17.0 m)	18.3 (-17.0 m)	18.3 (-17.0 m)	23.5 (-17.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1006	994	1011	1004	アネロイド式気圧計による
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
二酸化炭素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
アンモニア	ppm	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	検知管法による
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ガスクロマトグラフ (FPD) 法による
酸素	%	20.8	20.7	20.3	20.7	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による

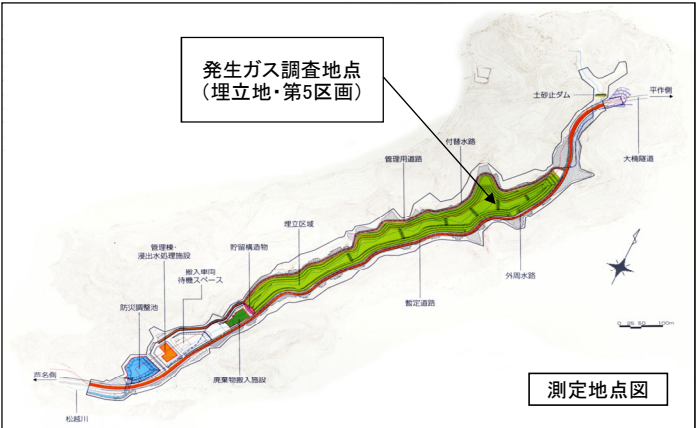

発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点: 埋立地・第6区画(No.C58ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法
		令和6年度 第3四半期 11月6日	令和6年度 第4四半期 2月5日	令和7年度 第1四半期 5月14日	令和7年度 第2四半期 8月26日	
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石炭膜流量計による
ガス温度	℃	19.1	6.4	19.5	29.5	熱電対温度計による
気温	℃	17.3	6.2	23.8	33.5	アスマン通風乾湿計による
埋立地 内部温度	℃	19.1 (-1.0 m)	6.4 (-1.0 m)	19.5 (-1.0 m)	29.5 (-1.0 m)	熱電対温度計による
		20.1 (-2.0 m)	6.6 (-2.0 m)	19.7 (-2.0 m)	28.9 (-2.0 m)	
		20.5 (-3.0 m)	6.6 (-3.0 m)	19.8 (-3.0 m)	28.6 (-3.0 m)	
		21.0 (-4.0 m)	6.7 (-4.0 m)	20.2 (-4.0 m)	28.6 (-4.0 m)	
		21.0 (-5.0 m)	7.2 (-5.0 m)	20.2 (-5.0 m)	28.3 (-5.0 m)	
		21.2 (-6.0 m)	8.4 (-6.0 m)	20.2 (-6.0 m)	27.9 (-6.0 m)	
		21.4 (-7.0 m)	8.6 (-7.0 m)	20.3 (-7.0 m)	27.6 (-7.0 m)	
		21.6 (-8.0 m)	11.3 (-8.0 m)	20.4 (-8.0 m)	27.5 (-8.0 m)	
			14.0 (-9.0 m)	20.4 (-9.0 m)	27.5 (-9.0 m)	
			16.5 (-10.0 m)	20.5 (-10.0 m)	24.8 (-10.0 m)	
			17.0 (-11.0 m)	20.5 (-11.0 m)	23.8 (-11.0 m)	
			17.4 (-12.0 m)	20.6 (-12.0 m)	23.8 (-12.0 m)	
			17.6 (-13.0 m)	20.6 (-13.0 m)	23.8 (-13.0 m)	
			17.0 (-14.0 m)	20.6 (-14.0 m)	23.8 (-14.0 m)	
			17.0 (-15.0 m)	20.6 (-15.0 m)	23.8 (-15.0 m)	
			16.7 (-16.0 m)	20.6 (-16.0 m)	23.8 (-16.0 m)	
			16.7 (-17.0 m)	20.6 (-17.0 m)	23.8 (-17.0 m)	
(深度)						
気圧	hPa	1006	994	1011	1004	アネロイド式気圧計による
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
二酸化炭素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による
アンモニア	ppm	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	検知管法による
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ガスクロマトグラフ (FPD) 法による
酸素	%	20.7	20.7	20.5	20.7	ガスクロマトグラフ (TCD) 法による

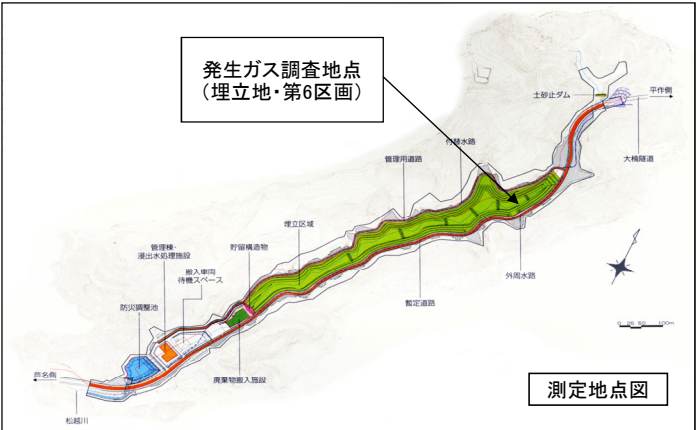

発生ガス、埋立地内部温度のモニタリング結果

測定地点:埋立地・第7区画(No.C62ガス抜き管)

項目	単位	調 査 年 月 日				分析方法		
		令和6年度 第3四半期 11月6日	令和6年度 第4四半期 2月5日	令和7年度 第1四半期 5月14日	令和7年度 第2四半期 8月26日			
発生ガス量	mL/min	10未満	10未満	10未満	10未満	石鹸膜流量計による		
ガス温度	℃	23.2	16.6	20.0	27.0	熱電対温度計による		
気温	℃	17.4	7.0	23.8	33.2	アスマン通風乾湿度計による		
埋立地 内部温度	℃	23.2 (-1.0 m)	16.6 (-1.0 m)	20.0 (-1.0 m)	27.0 (-1.0 m)	熱電対温度計による		
		23.1 (-2.0 m)	16.2 (-2.0 m)	20.0 (-2.0 m)	26.5 (-2.0 m)			
		22.8 (-3.0 m)	15.4 (-3.0 m)	20.0 (-3.0 m)	26.4 (-3.0 m)			
		22.6 (-4.0 m)	15.3 (-4.0 m)	19.9 (-4.0 m)	26.0 (-4.0 m)			
		22.2 (-5.0 m)	15.0 (-5.0 m)	19.9 (-5.0 m)	24.9 (-5.0 m)			
		22.2 (-6.0 m)	14.2 (-6.0 m)	19.9 (-6.0 m)	24.0 (-6.0 m)			
		22.0 (-7.0 m)	14.0 (-7.0 m)	19.5 (-7.0 m)	24.0 (-7.0 m)			
		21.5 (-8.0 m)	13.6 (-8.0 m)	19.2 (-8.0 m)	24.8 (-8.0 m)			
		21.5 (-9.0 m)	13.6 (-9.0 m)	19.2 (-9.0 m)	25.3 (-9.0 m)			
		21.5 (-10.0 m)	13.5 (-10.0 m)	19.2 (-10.0 m)	25.8 (-10.0 m)			
		21.5 (-11.0 m)	13.5 (-11.0 m)	19.2 (-11.0 m)	25.9 (-11.0 m)			
		(深度)						
		気圧	hPa	1006	994		1011	1004
メタン	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ガスクロマトグラフ(TCD)法による		
二酸化炭素	%	0.1	0.1未満	0.3	0.4	ガスクロマトグラフ(TCD)法による		
アンモニア	ppm	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	検知管法による		
硫化水素	ppm	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ガスクロマトグラフ(FPD)法による		
酸素	%	20.5	20.7	19.3	19.3	ガスクロマトグラフ(TCD)法による		

